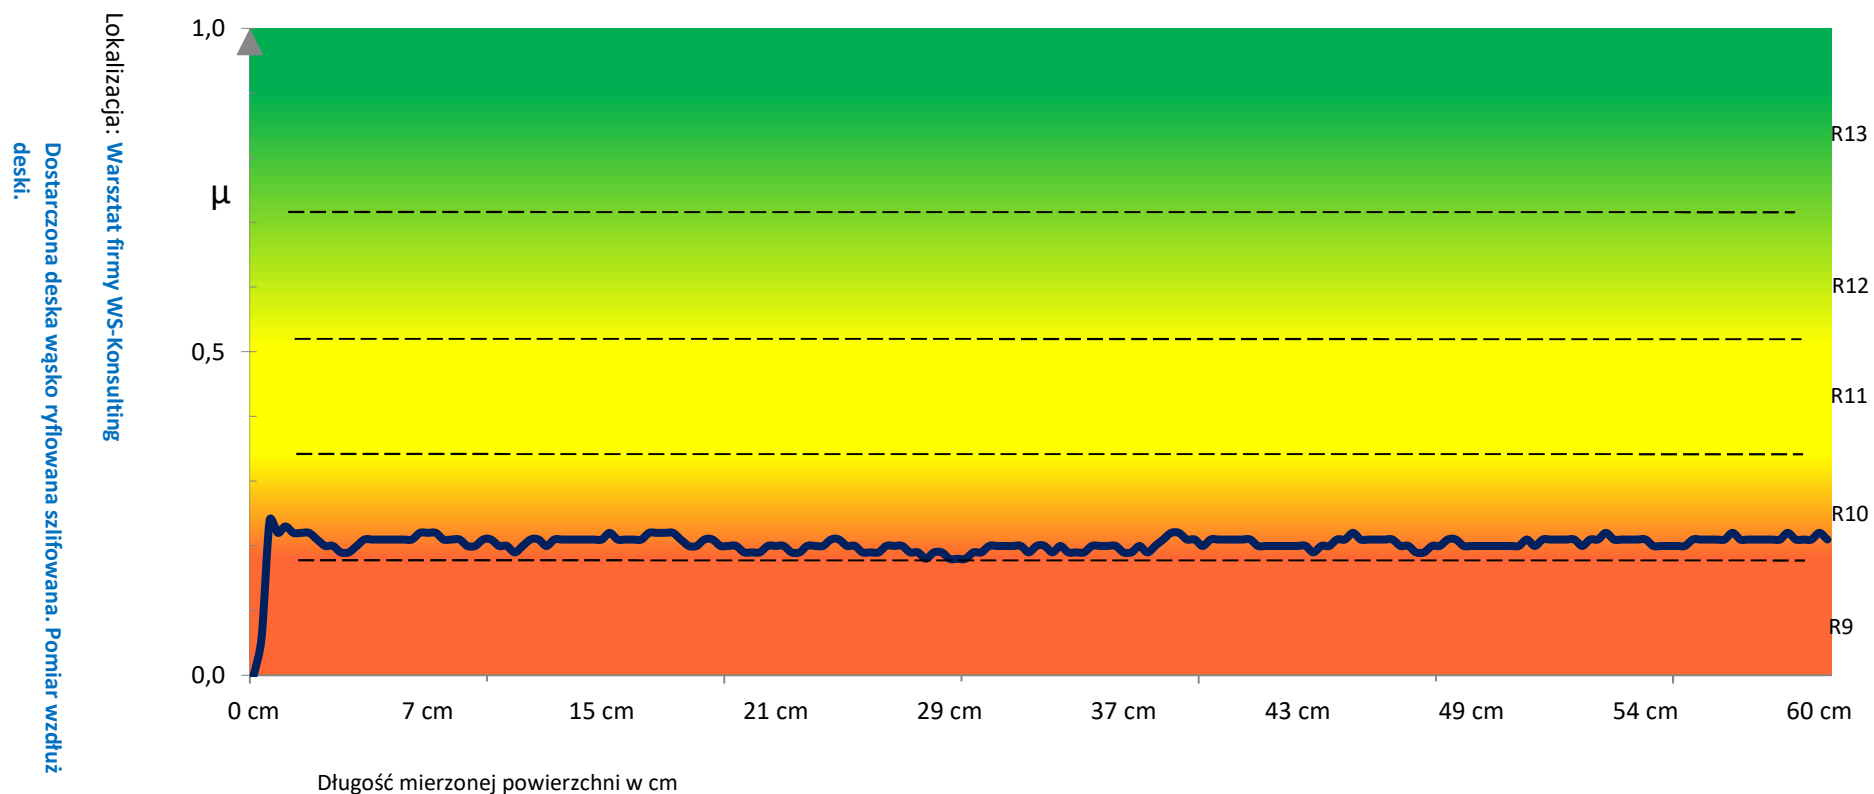
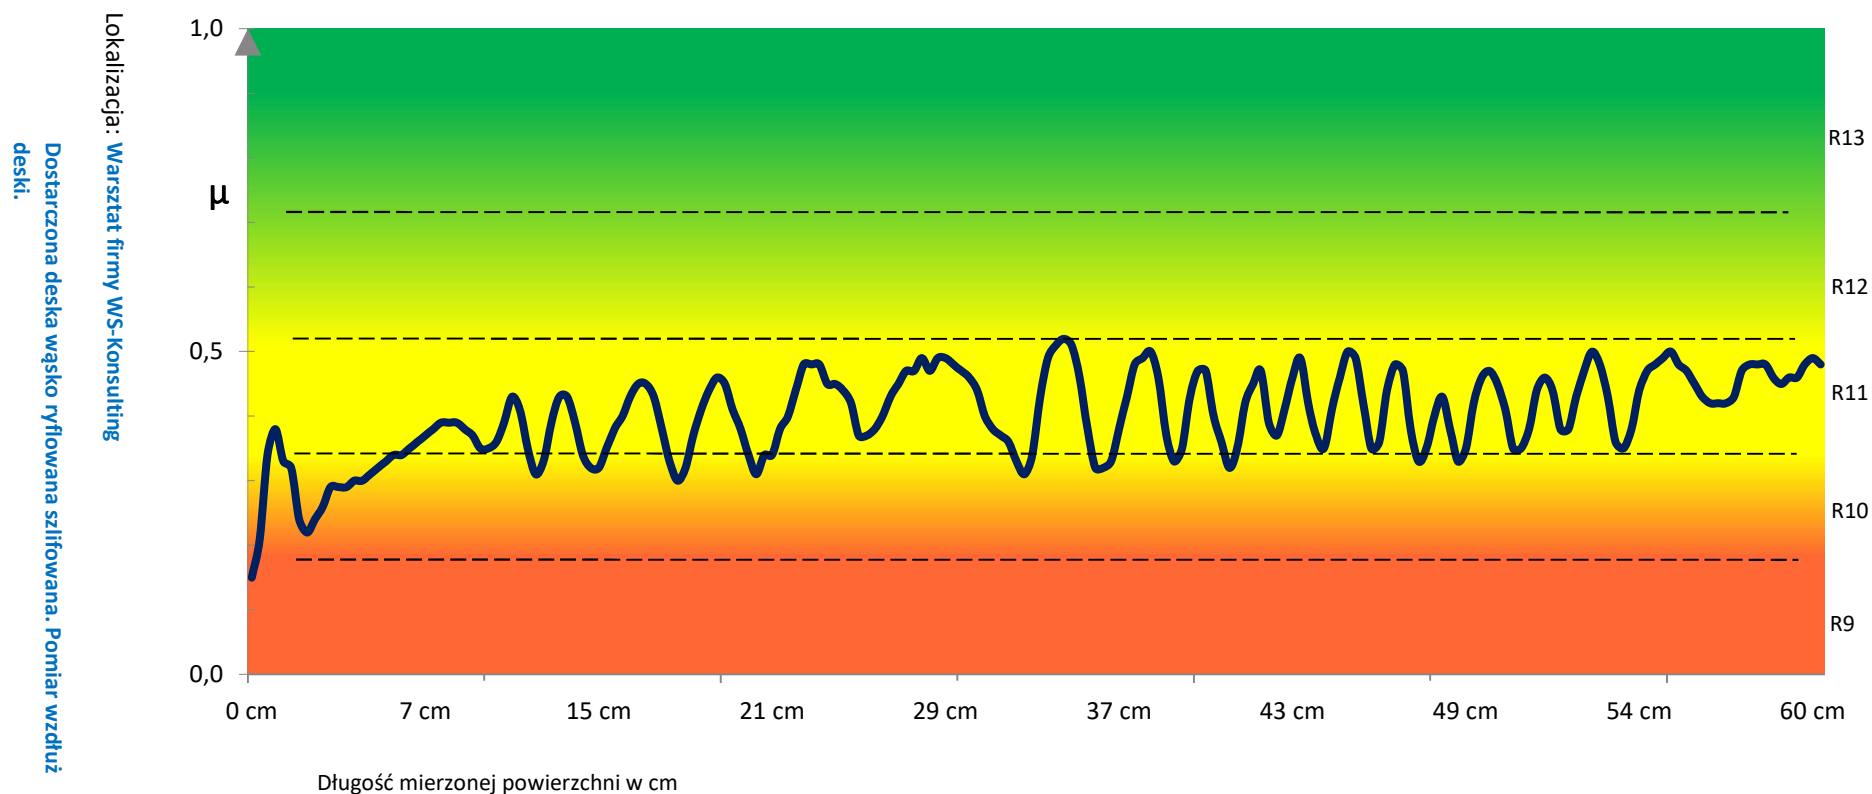
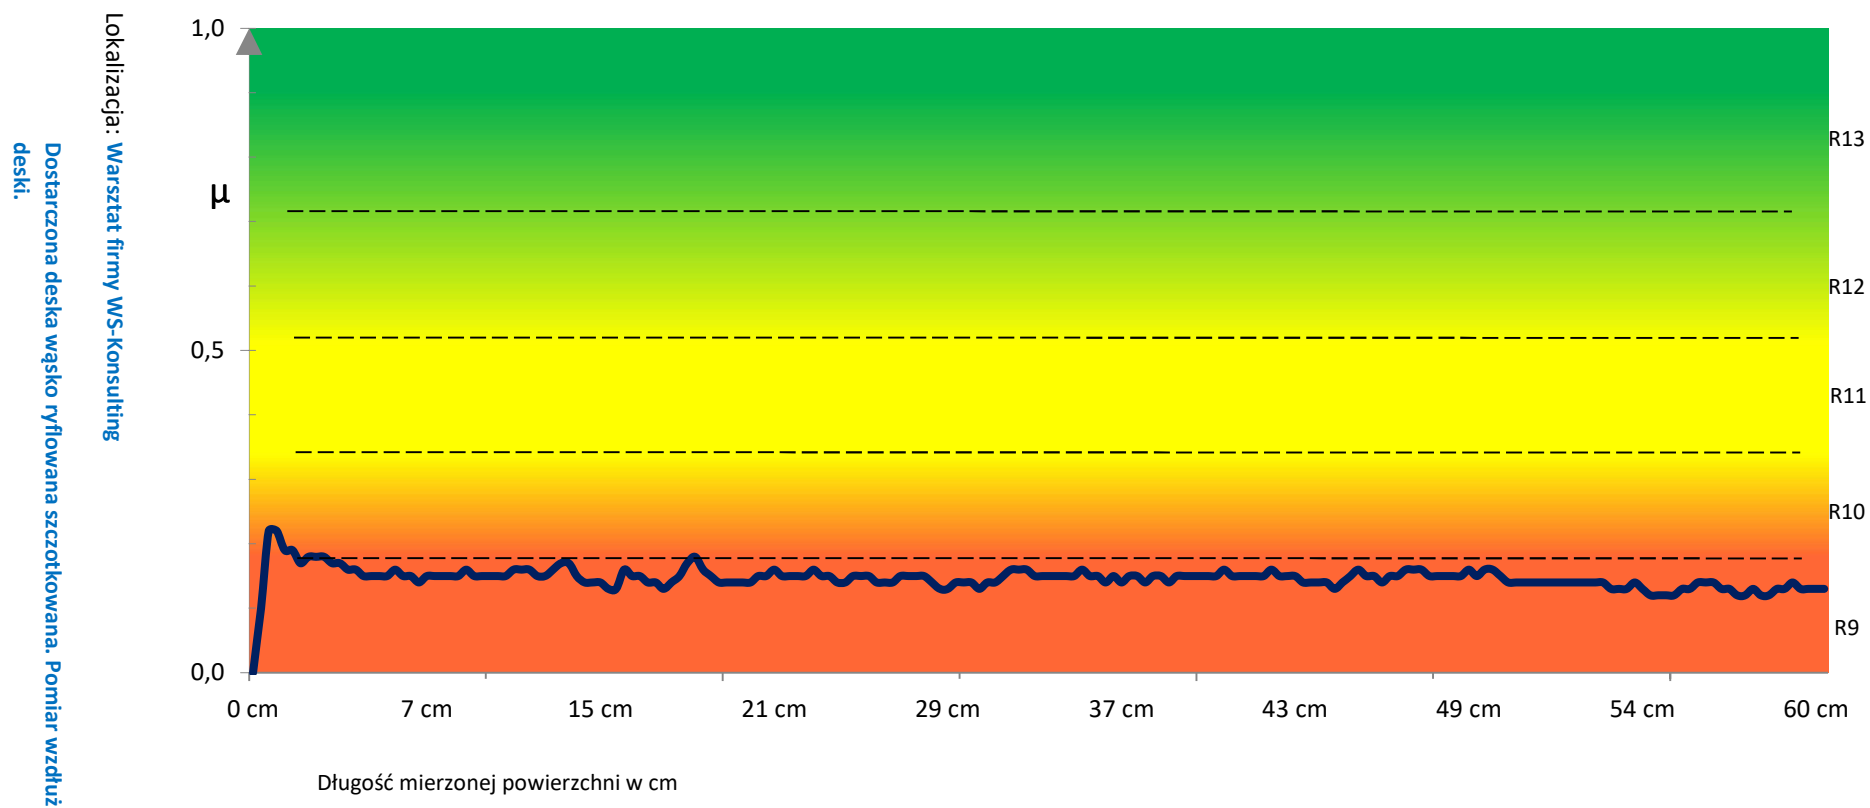


Wykres pomiarów śliskości **suchej** powierzchniTyp podeszwy: **Skóra**Urządzenie pomiarowe: **FSC 2000-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **09:37** Wartości: min: **0,18** średnia: **0,20** max: **0,22**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

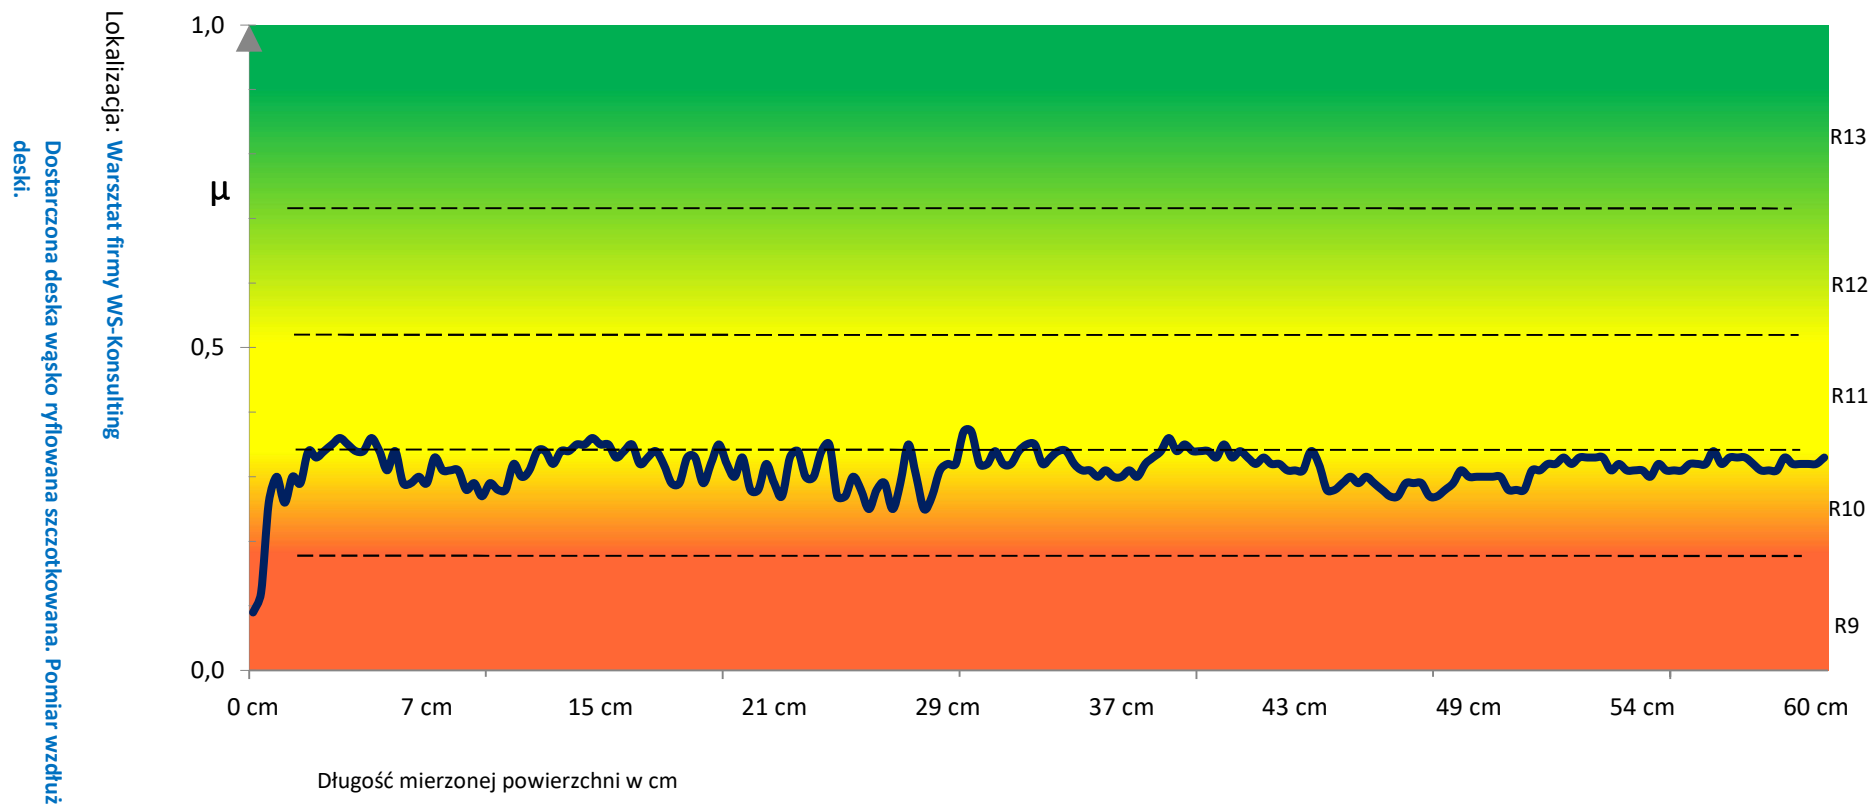
Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **mokrej** powierzchniTyp podeszwy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 2000-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **10:06** Wartości: min: **0,22** średnia: **0,42** max: **0,52**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

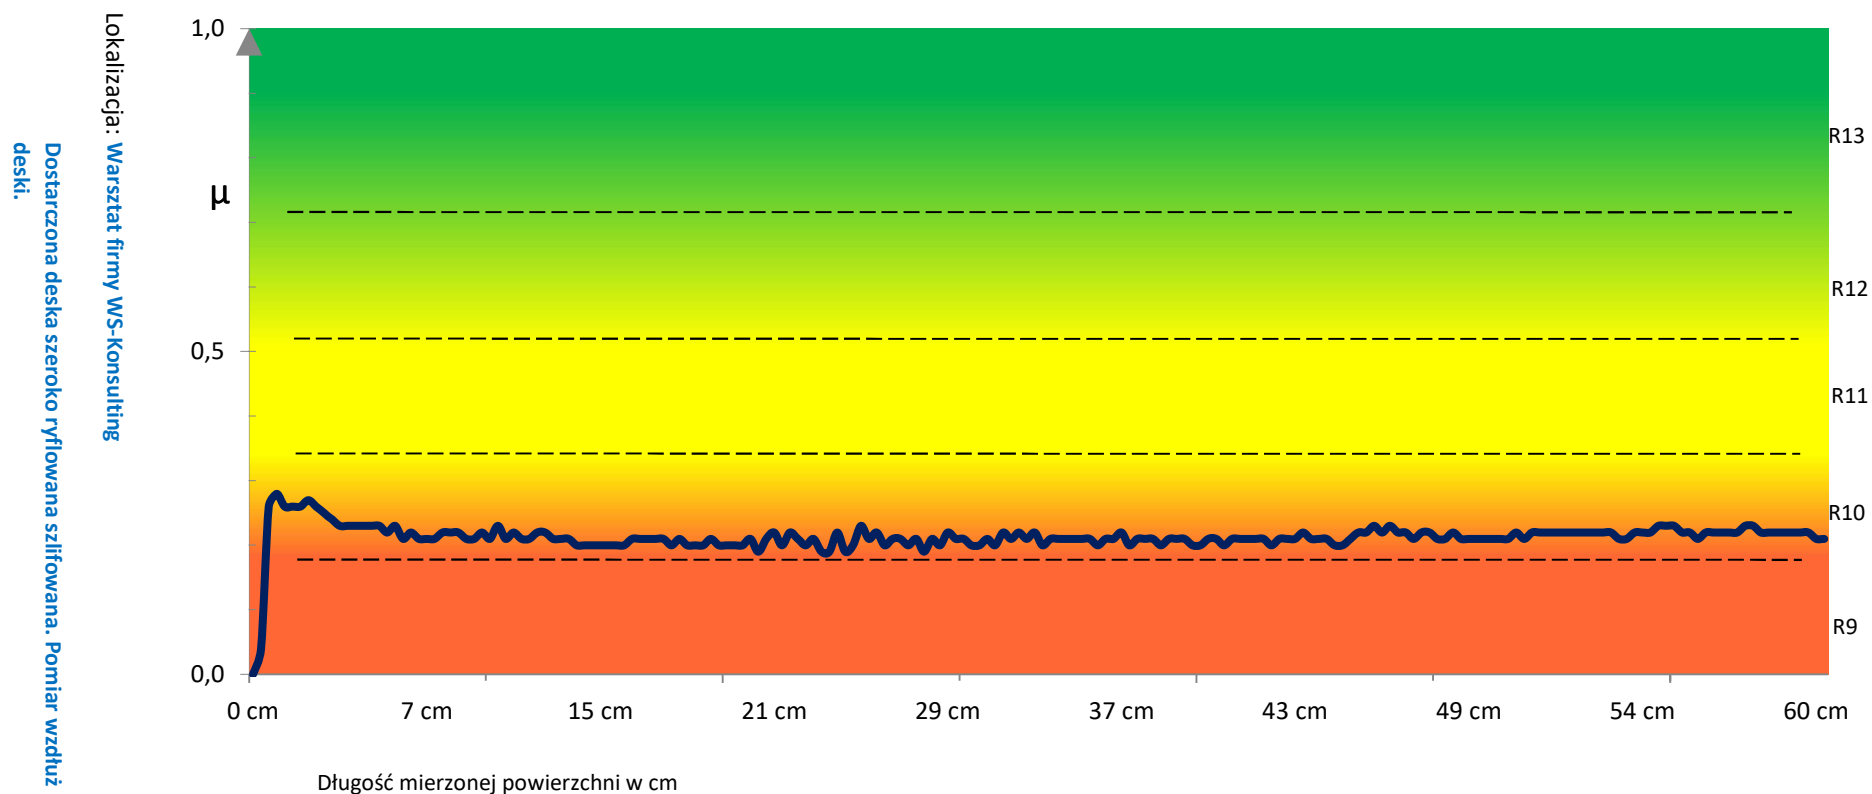
Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **suchej** powierzchniTyp podeszwy: **Skóra**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **09:38** Wartości: min: **0,12** średnia: **0,15** max: **0,18**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

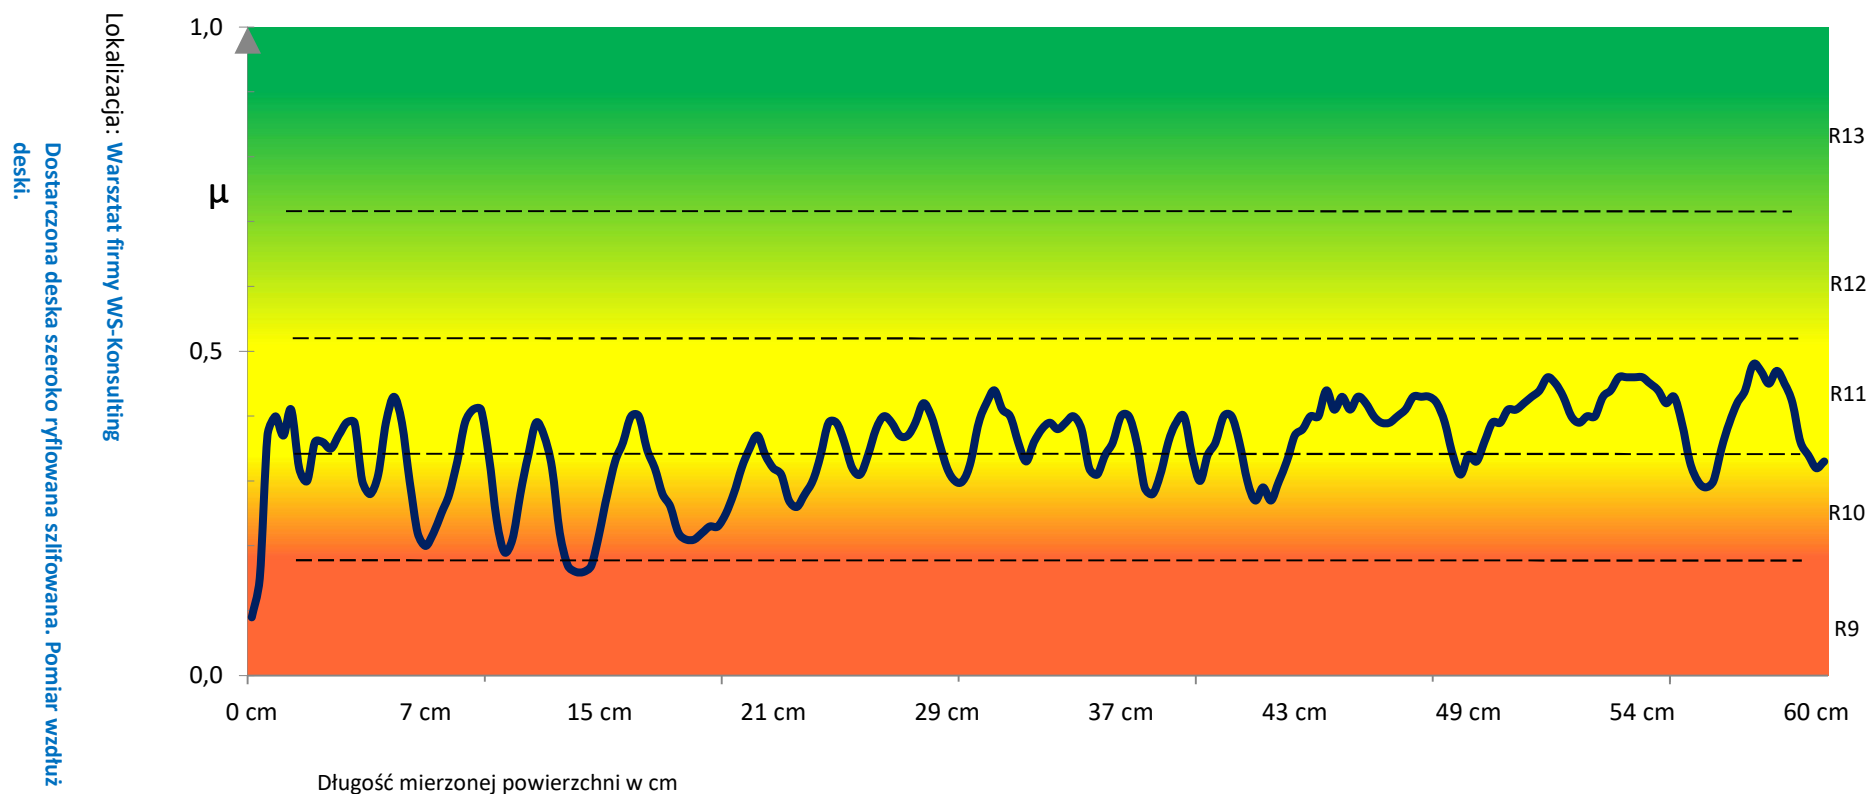
Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **mokrej** powierzchniTyp podeszwy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **10:05** Wartości: min: **0,25** średnia: **0,31** max: **0,37**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis:

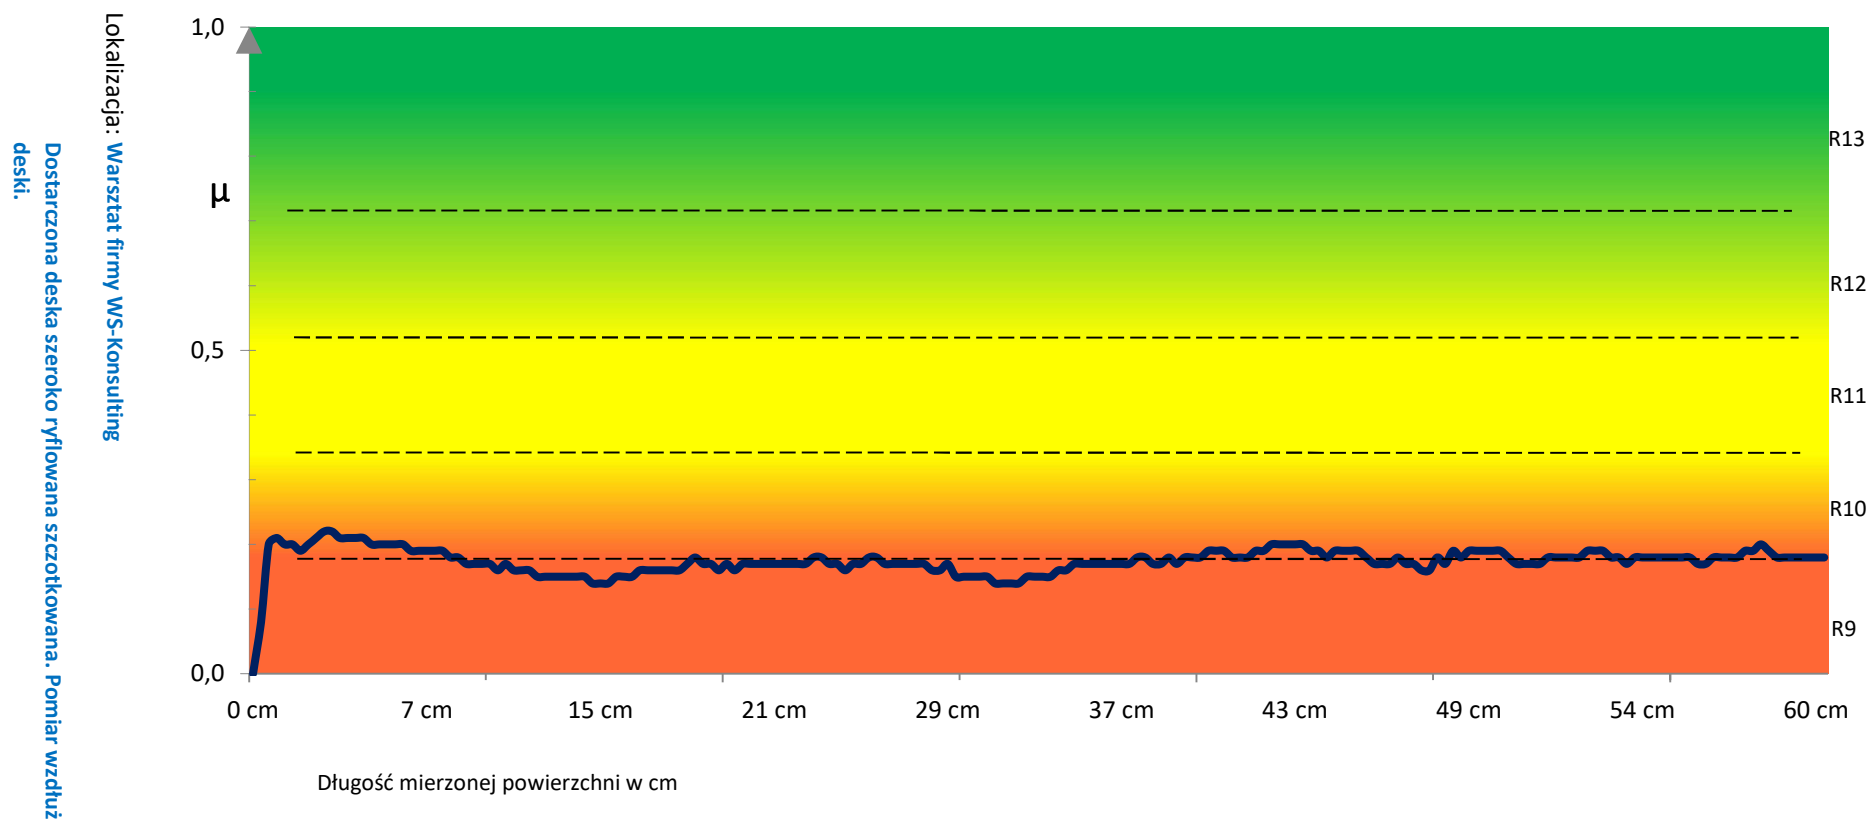
Wykres pomiarów śliskości **suchej** powierzchniTyp podeszwy: **Skóra**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **09:40** Wartości: min: **0,19** średnia: **0,21** max: **0,23**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis:

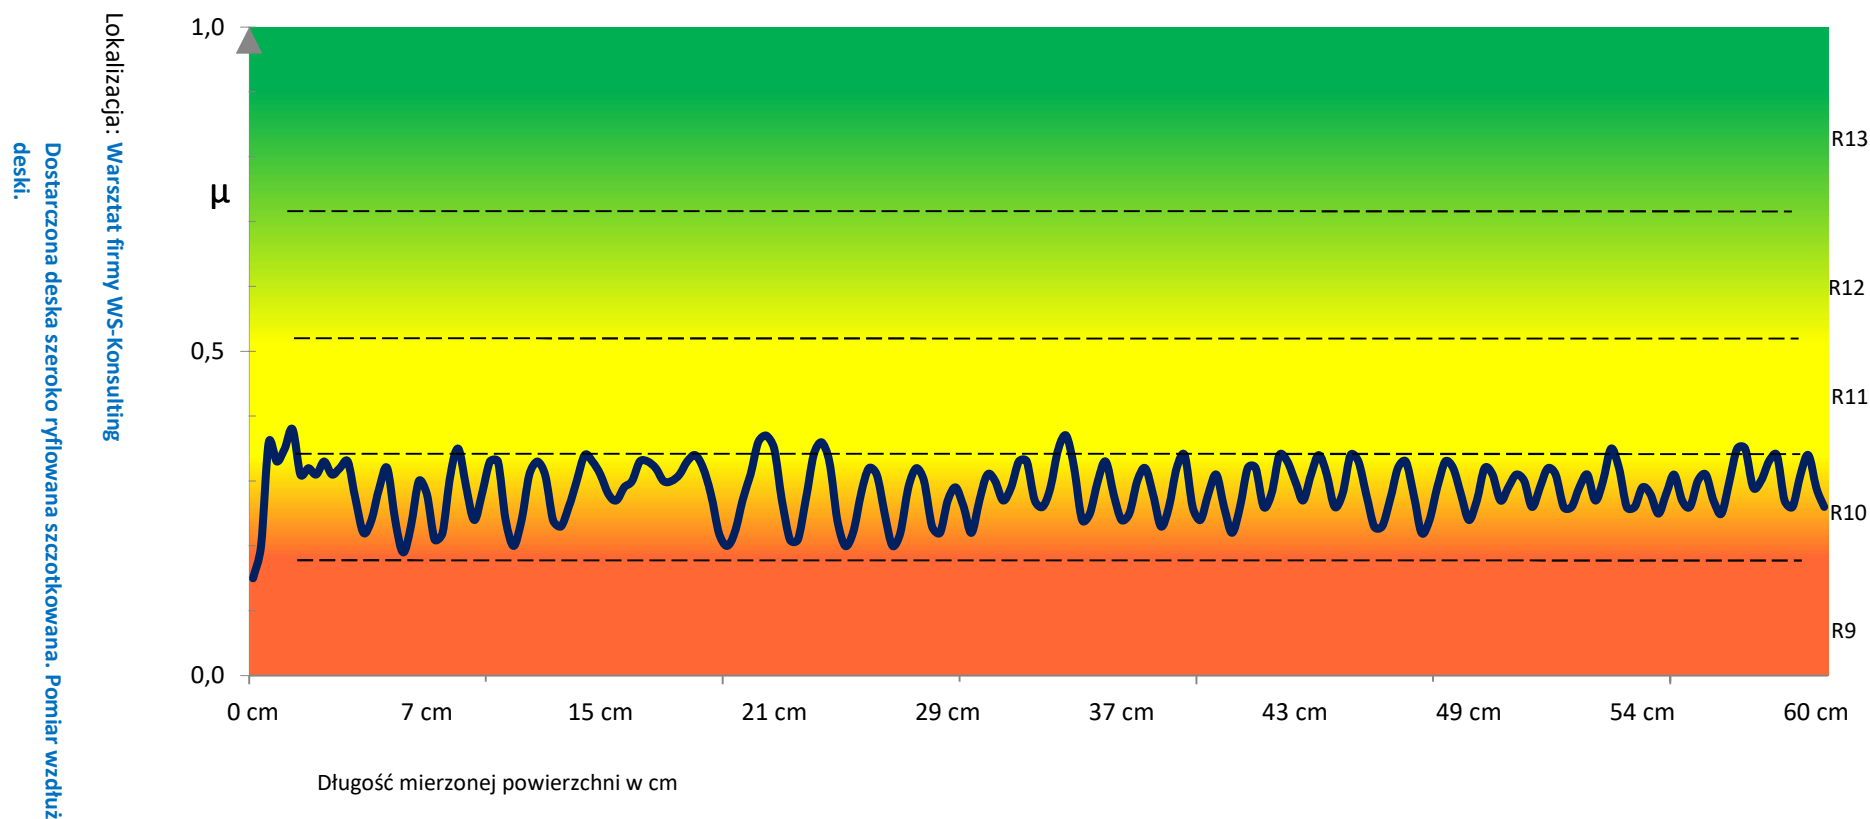
Wykres pomiarów śliskości **mokrej** powierzchniTyp podeszwy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **10:04**Wartości: min: **0,16** średnia: **0,35** max: **0,48**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis:

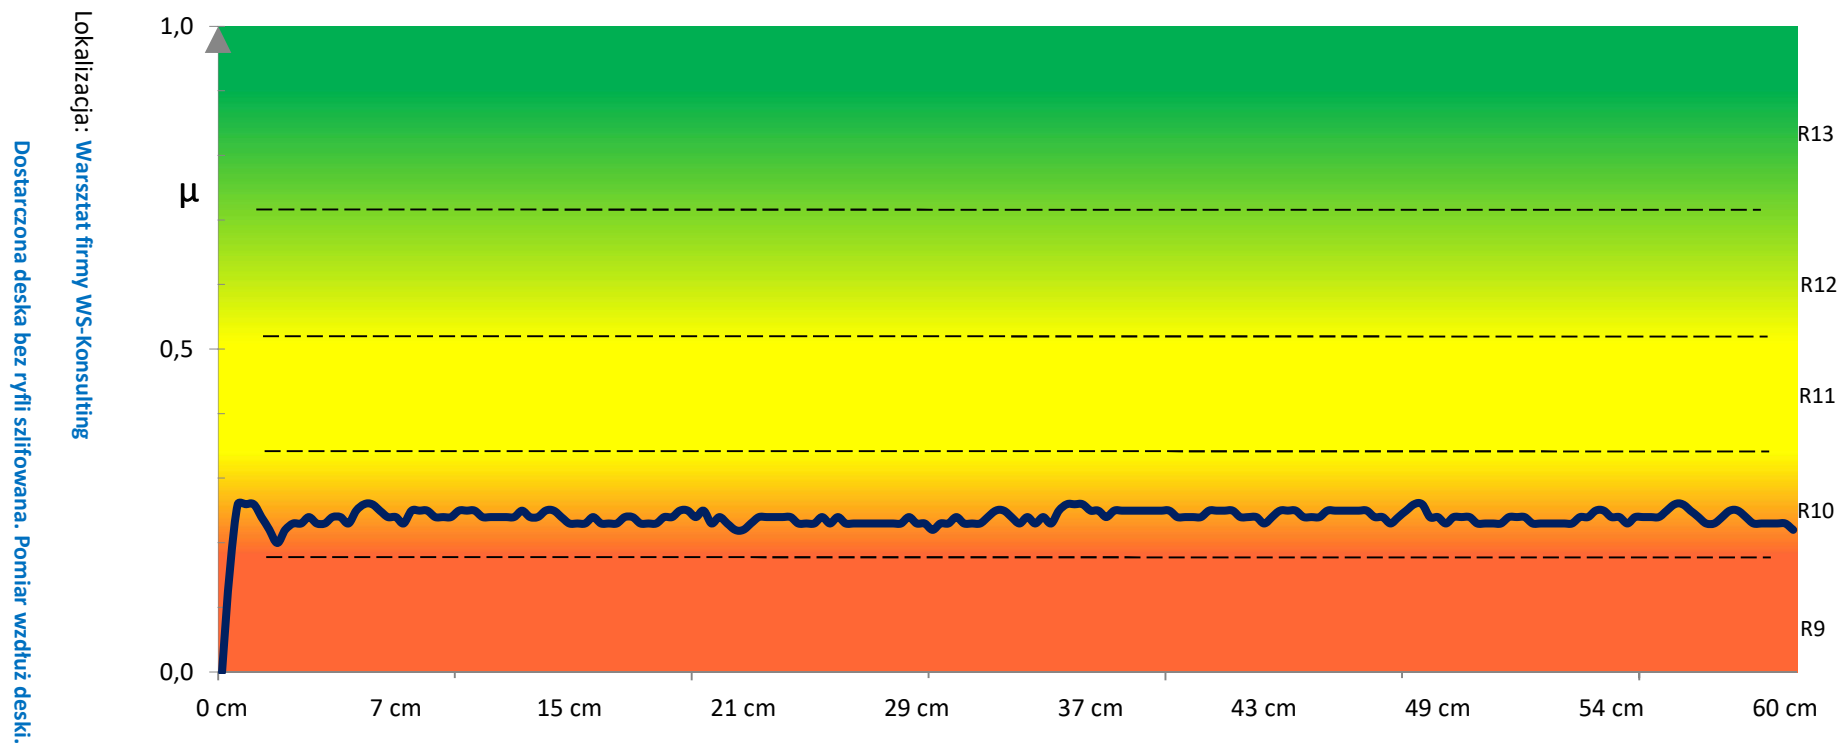
R13: $\mu=0,71$ and overR12: $\mu=0,51 - 0,71$ R11: $\mu=0,34 - 0,51$ R10: $\mu=0,18 - 0,34$

Wykres pomiarów śliskości **suchej** powierzchniTyp podeszwy: **Skóra**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **09:41** Wartości: min: **0,14** średnia: **0,17** max: **0,21**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **mokrej** powierzchniTyp podeszwy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **10:03** Wartości: min: **0,19** średnia: **0,29** max: **0,37**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

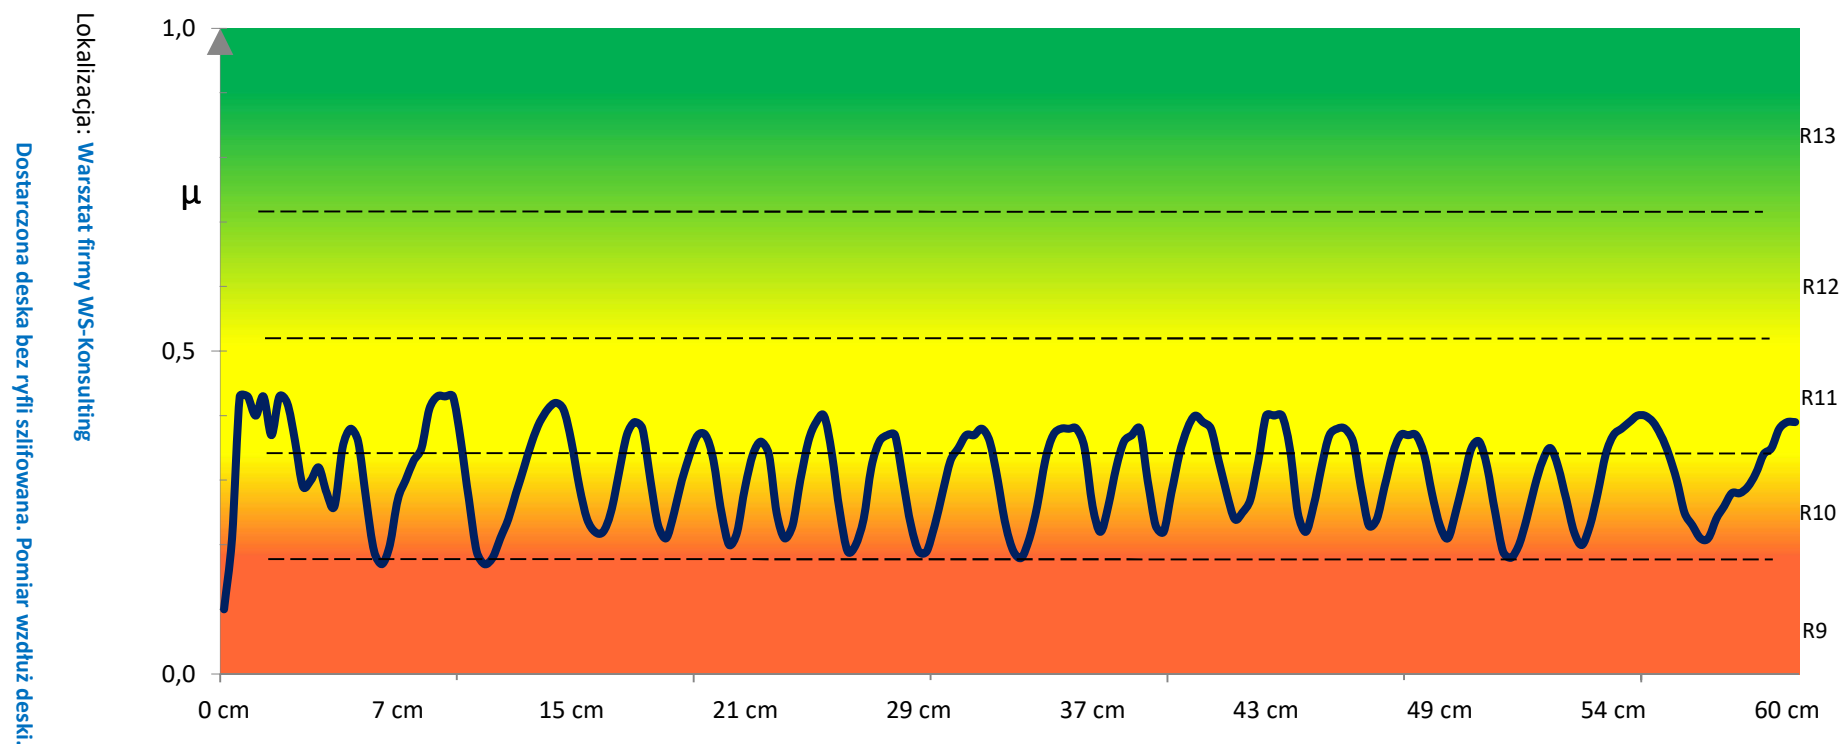
Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **suchej** powierzchni

Długość mierzonej powierzchni w cm

Typ podeszwy: **Skóra**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **09:43**Wartości: min: **0,20** średnia: **0,24** max: **0,26**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

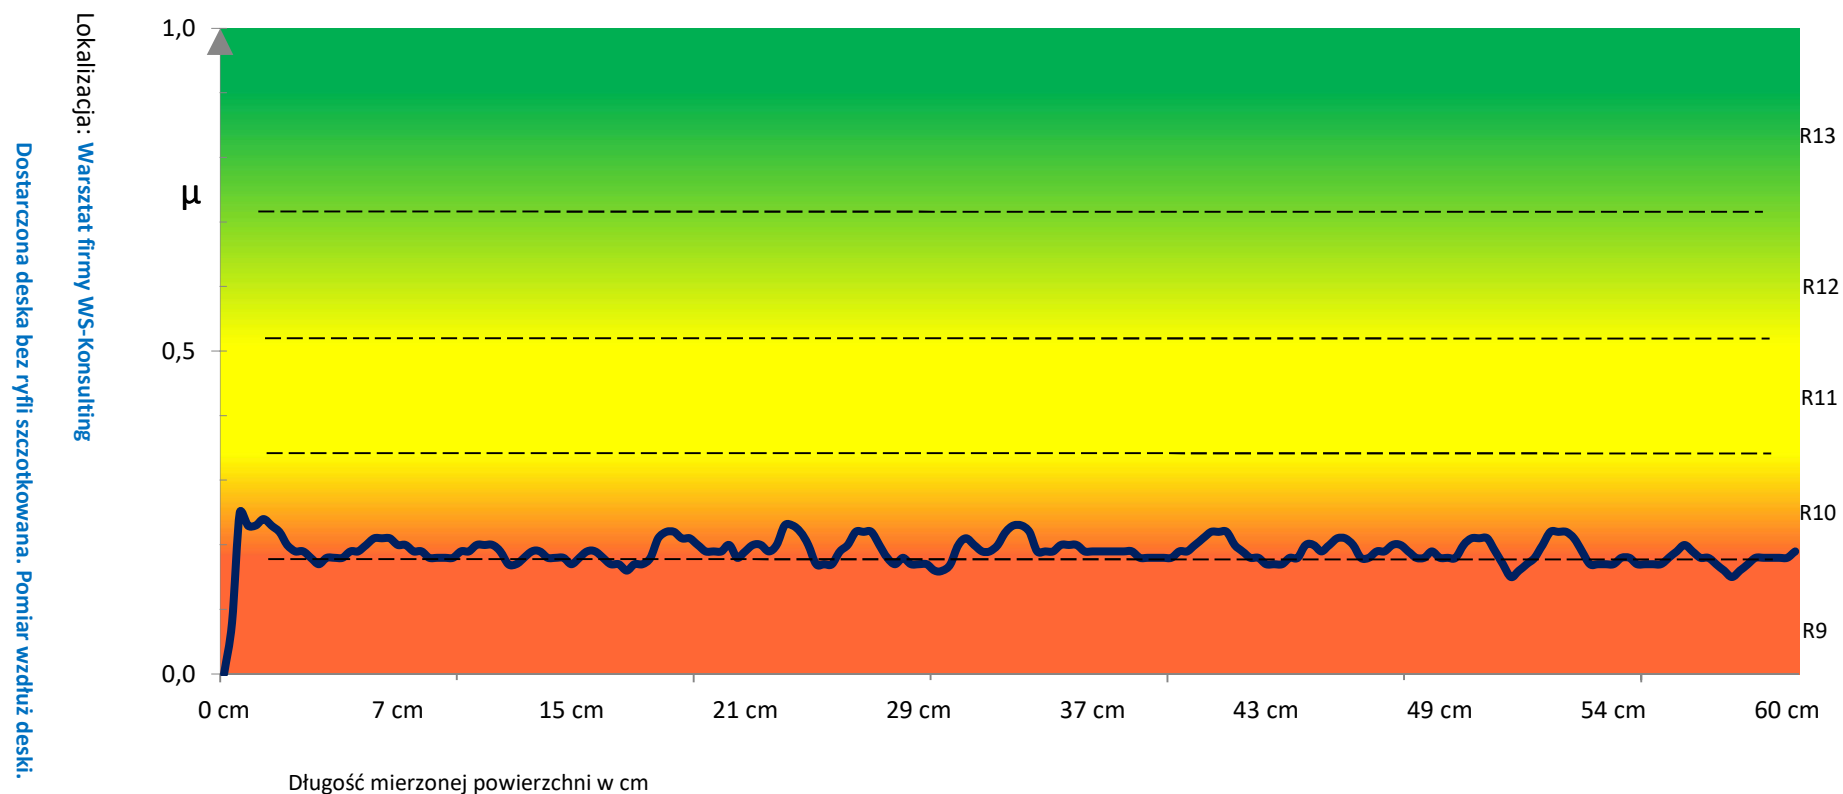
Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **mokrej** powierzchni

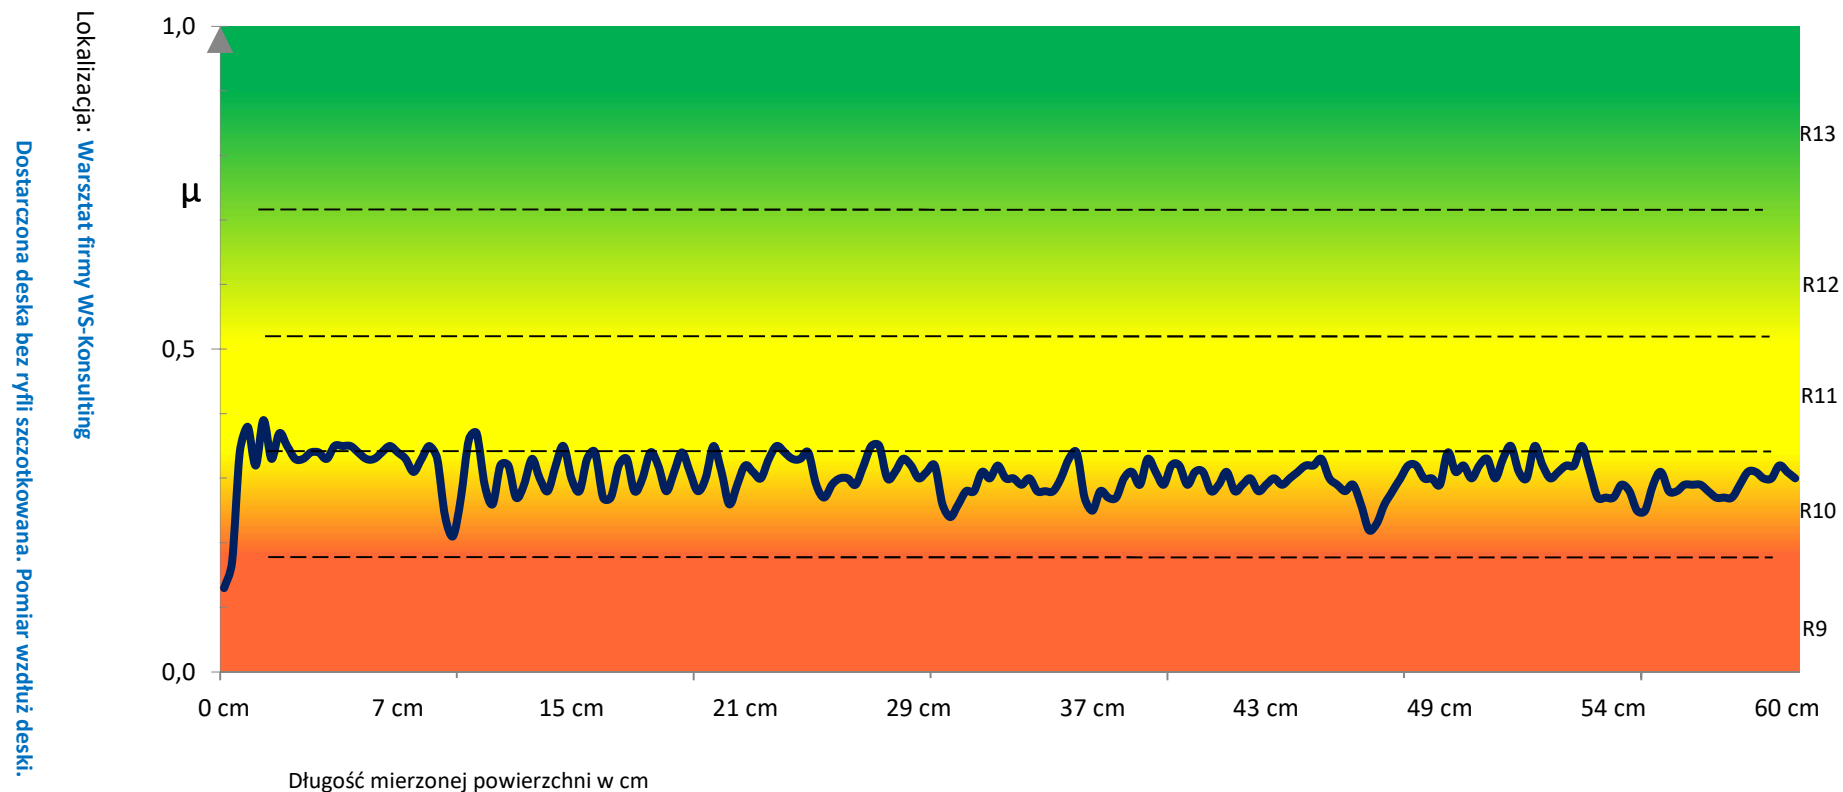
Długość mierzonej powierzchni w cm

Typ podeszfy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **10:01**Wartości: min: **0,17** średnia: **0,30** max: **0,43**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **suchej** powierzchniTyp podeszfy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **09:44** Wartości: min: **0,15** średnia: **0,19** max: **0,23**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis:

Wykres pomiarów śliskości **mokrej** powierzchniTyp podeszfy: **SBR-Guma DIN 51131**Urządzenie pomiarowe: **FSC 200-1878 WS-Konsulting**Ostatnia kalibracja: **2019-10-27**Pomiar: Data: **2019-12-03** Godzina: **10:00** Wartości: min: **0,21** średnia: **0,30** max: **0,37**Pomiaru dokonał: **Krzysztof Dąbrowski**

Podpis: